



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



检测报告

Test Report

产品名称: 铝合金接线盒
NAME OF SAMPLE

型 号: WPA
TYPE

委托单位: 广东百能堡科技有限公司
CLIENT

检测类别: 委托试验
CLASSIFICATION

中检质技检验检测科学研究院有限公司
ZhongJian Quality Test & Certification Research Institute Co.,Ltd.



中检质技检验检测科学研究院有限公司

检 测 报 告

样品名称		铝合金接线盒	检测类别	委托试验
型号规格 等 级		WPA	商 标	/
技术参数		/		
生产日期		/	批号或编号	未标注
委托 单位 (客 户)	名 称	广东百能堡科技有限公司	生产单位	广东百能堡科技有限公司
	地 址	广东省佛山市南海区罗村长信银湾私享家公寓2楼广东百能堡科技有限公司	地址	广东省佛山市南海区罗村长信银湾私享家公寓2楼广东百能堡科技有限公司
抽样者		/	抽样基数	/
抽样地点		/	抽样数量	/
抽样日期		/	样品数量	1 台
送样者		托运	到样日期	2016.06.27
检测依据		GB4208-2008《外壳防护等级》		
样品描述 状 态		完好		
检测日期		2016.10.10	检测地点	本实验室
检测结论		所检项目符合要求  (盖章) 批准日期: 2016 年 10 月 18 日		
备 注		样品编号: #1		

批准:

楼浩

审核:




曾纪

检测:

徐亮

样品照片

产品外形照片:

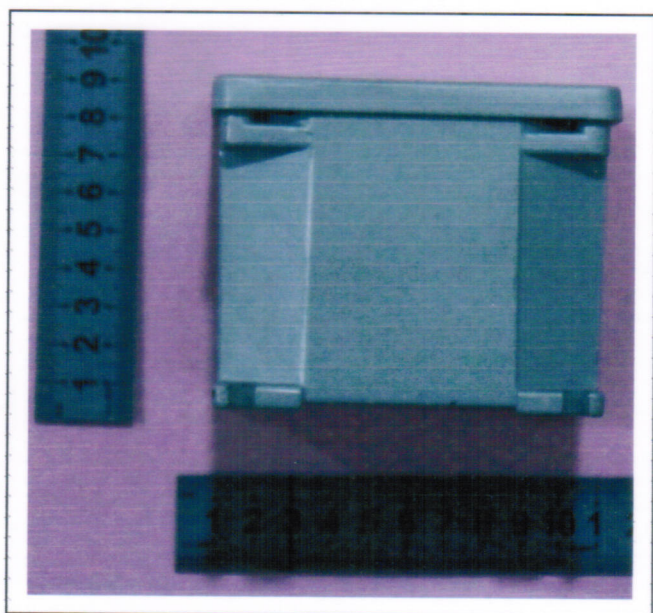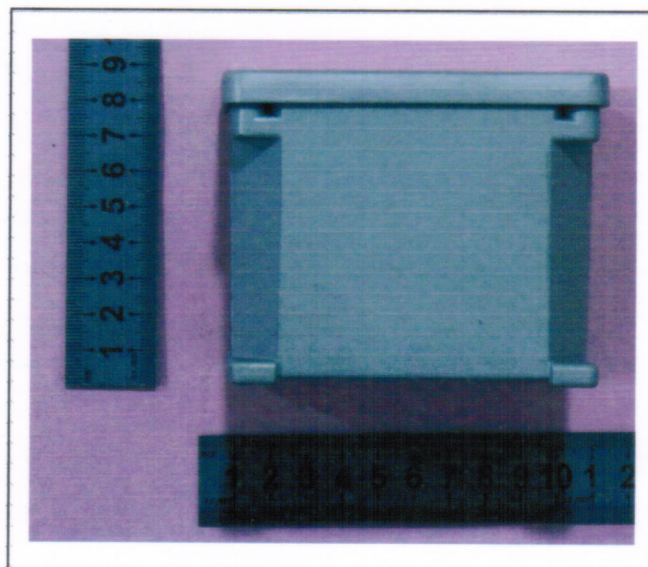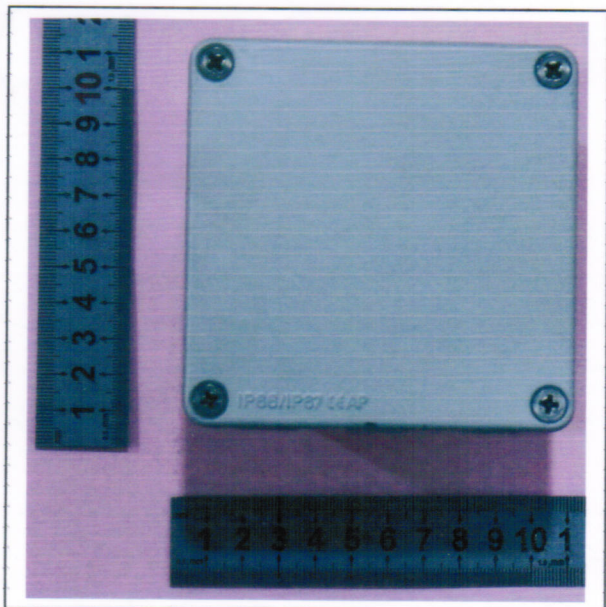

检验项目汇总表

[illegible]

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1	
委托要求	外壳防护等级试验 IP67 使用图 2 的防尘箱, 施加负压, 抽气速度抽气速度 40~60 倍外壳体积/h, 试验时间 2h; 抽气速度小于 40 倍外壳体积/h, 则应连续抽满 80 倍容积或抽满 试后试品壳内应无明显的灰尘沉积 样品应达到防护等级IPX7 将样品置于浸水试验装置中, 外壳最低点应低于水面1000mm,试验持续时间30min。	IP67 抽气速度为 40 倍外壳体积/h, 试验时间 2h 无明显灰尘沉积 符合要求 符合 IPX7 样品置于浸水试验装置中, 外壳最低点低于水面 1000mm,试验持续时间 30min。 壳内无进水痕迹。	符合要求

试验仪器设备清单

[illegible]

声 明

STATEMENT

1. 本检测报告（包括复制件）未加盖印章一律无效。

The test report (including its copy) without the seal of HZ shall be considered as invalid.

2. 本报告未经本实验室书面批准，不得部分复制，除非全部复制。

No copy of this test report or any Part there of is allowed Prior to the consent of HZ.

3. 本检测报告无主检、审核、批准人签字无效。

The test report without the signature of the Preparing Person and approval Person(s) shall be considered as invalid.

4. 本检测报告涂改无效。

Any corrections made on any Parts of this test report shall be considered as invalid.

5. 检测结果只与委托检测的委托方送样样品有关。

Test result is only related to the samples delivered.

检测单位：中检质技检验检测科学研究院有限公司

地 址：杭州市半山路 352 号

邮 编：310022

电 话：0571-88296682

传 真：0571-88296681